

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Композитная коллекторная группа HENCO UFH-MDK

№	Наименование продукта, артикул	Кол-во, шт.
1		
2		
3		
4		
5		

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп или печать

Продавец \_\_\_\_\_

торгующей организации

Гарантийный срок на изделие составляет 2 года с даты продажи.  
При предъявлении претензий к качеству товара Покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - Название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - Фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - Название и адрес организации, производившей монтаж;
  - Краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие;
  - Краткое описание дефекта.
2. Акт гидравлических испытаний системы.
3. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек, счёт-фактура, квитанция).

Покупатель обращается в компанию, где данная продукция была приобретена. Обращение дополнительно дублируется в электронном виде по адресу: [ServiceRussia@henco.pro](mailto:ServiceRussia@henco.pro)

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, BELGIUM,  
<https://henco.pro/>



**Композитная коллекторная группа  
с расходомером (0-3л) и термометром, 1" - 3/4"ЕК**

**Серия UFH-MDK**

2025

Настоящий эксплуатационный документ содержит сведения о конструкции, характеристиках изделия, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя. Паспорт составлен в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2013.

### 1.1. Назначение изделия

Композитная коллекторная группа HENCO серии UFH-MDK применяется для распределения потока теплоносителя по циркуляционным контурам в системах напольного/настенного отопления.

### 1.2 Состав изделия

Композитная коллекторная группа HENCO серии UFH-MDK состоит из одного подающего коллектора с расходомерами, одного обратного коллектора с регулировочными вентилями, двух регулируемых композитных кронштейнов. Коллекторы имеют от 2 до 12 выходов на контуры тёплого пола. Выходы имеют наружную резьбу 3/4" стандарта «Евроконус». Корпус коллекторов выполнен из конструкционного полиамида.




Характеристики коллекторной группы:

- Регулируемые расходомеры 0 – 3 л/мин на подаче;
- Встроенные регулирующие вентили на возврате;
- Регулируемые композитные кронштейны 200-250 мм;
- Интегрированные воздухоотводчики, клапаны заполнения и слива на подаче и возврате;
- Магистральное подключение 1" накидная гайка;
- Диаметр выходов на петли: 3/4"НР Евроконус;
- Подходит для насосно-смесительных групп HENCO;
- Максимальная концентрация гликоля: 50%
- Рабочее давление/температура: 0,2-6 бар/5-60 °С;
- Максимальная температура: 90 °С при давлении 3 бара.

Вид коллекторной группы UFH-MDK

### 1.3 Технические данные

Параметр	Значение
Тип теплоносителя	Вода, этиленгликоль до 50%, пропиленгликоль до 50%
Разрушающее давление	> 20 бар при 20 °С > 15 бар при 50 °С
Расстояние между выходами	50 мм
Глубина коллекторного шкафа	> 100 мм
Класс эксплуатации (по ГОСТ 32415-2013)	4
Срок службы, лет	50

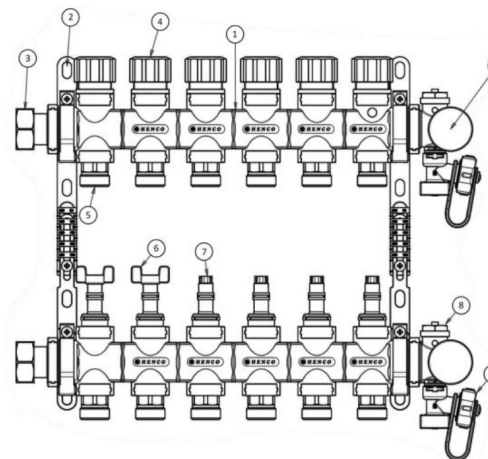

1. Корпус коллектора
2. Регулируемый кронштейн
3. Подключение с накидной гайкой под плоское уплотнение 1"
4. Маховичок для ручной регулировки M30 x 1,5
5. Подключение 3/4"НР Евроконус
6. Ключ для настройки расходомеров
7. Расходомер 0 – 3 л/мин
8. Воздухоотводчик ручной
9. Узел заполнения и слива
10. Термометр

Конструкция коллекторной группы UFH-MDK

### 1.4 Транспорт и хранение

При железнодорожных и автомобильных перевозках коллекторных групп допускается транспортировка только в крытом подвижном составе.

Сбрасывание коробок с коллекторными группами с транспортных средств не допускается.

Хранение должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях.

### 1.5 Монтаж

Монтаж должен производиться в соответствии с требованиями производителя и руководящих отраслевых стандартов СП 73.13330.2012.

### 1.6 Эксплуатация

Коллекторные группы HENCO должны эксплуатироваться при температуре и давлении, изложенными в настоящем паспорте.

### 1.6 Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с законами РФ от 04 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

### 1.7 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия, ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.